



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม  
เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในเขตพื้นที่ตำบลนาหม่อม  
โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปี พ.ศ. 2569

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ได้ดำเนินการออกสำรวจและนำตัวอย่างน้ำ จำนวน ๑๑ ตัวอย่าง จากแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ขอประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค จำนวน ๑๑ แหล่งในเขตพื้นที่ตำบลนาหม่อม พบว่า คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนผู้ใช้น้ำสามารถใช้ น้ำจากแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคภายในหมู่บ้าน ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ได้แนบผลทดสอบคุณภาพน้ำไว้พร้อมประกาศฉบับนี้แล้ว และเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม หรือที่ [www.nahom.go.th](http://www.nahom.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

(นายเดชา ถำหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

ที่ อบ ๘๒๗๐๓ / ๐๐๓

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในเขตพื้นที่ตำบลนาทม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

### เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ อบ ๘๒๗๐๓ / ๐๐๑๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ในเขตพื้นที่ตำบลนาทม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมได้อนุมัติให้กองช่างออกสำรวจคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาทม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เพื่อให้สามารถรับทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่ สามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแหล่งน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลนาทมได้อย่างถูกต้อง นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้ดำเนินการออกสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ และได้เก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภคในเขตพื้นที่ตำบลนาทม จำนวน ๑๑ ตัวอย่าง มาดำเนินการทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจโดยสรุป ดังนี้


### ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

ลำดับที่	สถานที่	หมู่ที่	บ้าน	กรด - ด่าง	(EC)	TDS	SALT	สรุปผล
				มาตรฐาน	uS /cm	(ppm)	(%)	
				pH				
				๖.๕ - ๘.๕	๘๐๐ - ๒,๕๐๐	๒๕๐ - ๑,๐๐๐	๐.๕ - ๐.๒๕	
๑	ประปาหมู่บ้าน	๑	นาทม	๗.๙๓	๖๗๘	๓๓๘	๐.๐๖	อยู่ในเกณฑ์
๒	ประปาหมู่บ้าน	๒	โนนจาน	๗.๓๖	๒,๔๙๐	๑,๓๒๐	๐.๑๒	อยู่ในเกณฑ์
๓	ประปาหมู่บ้าน	๓	หนองน้ำขุ่น	๗.๘๐	๑,๙๓๖	๙๖๙	๐.๐๙	อยู่ในเกณฑ์
๔	ประปาหมู่บ้าน	๔	วังม่วง	๗.๕๘	๑,๕๔๖	๗๘๕	๐.๐๗	อยู่ในเกณฑ์
๕	ประปาหมู่บ้าน	๕	ค่านกเป็ด	๗.๗๐	๖๓๖	๓๑๔	๐.๐๘	อยู่ในเกณฑ์
๖	ประปาหมู่บ้าน	๖	หนองบัวอารีย์	๗.๔๘	๑,๕๗๐	๗๖๘	๐.๐๗	อยู่ในเกณฑ์
๗	ประปาหมู่บ้าน	๗	ตาโท	๗.๔๙	๑,๔๖๕	๗๔๒	๐.๐๗	อยู่ในเกณฑ์
๘	ประปาหมู่บ้าน	๘	หนองจิก	๗.๕๗	๑,๔๕๔	๗๓๐	๐.๐๗	อยู่ในเกณฑ์
๙	ประปาหมู่บ้าน	๙	หนองหิน	๗.๗๑	๖๗	๓๔	๐.๐๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๐	ประปาหมู่บ้าน	๑๐	นาทม	๗.๗๙	๕๕๘	๒๗๙	๐.๐๙	อยู่ในเกณฑ์
๑๑	ประปาหมู่บ้าน	๑๑	นาทม	๗.๗๙	๓๐๕	๑๕๒	๐.๐๗	อยู่ในเกณฑ์

**ข้อเสนอแนะ**


- จัดทำประกาศ ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในเขตตำบลนาห่อม โดยเครื่องมือภาคสนาม อย่างง่าย เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
- เผยแพร่ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในเขตพื้นที่ตำบลนาห่อม ในเว็บไซต์องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาห่อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

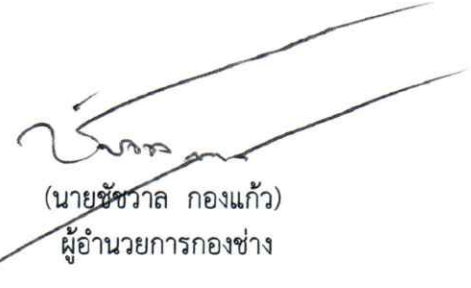

(นายชัชวาล กองแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัด

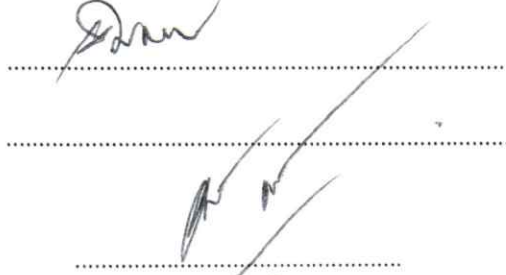



(นายเดชา ถ้ำหิน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล




(นายเดชา ถ้ำหิน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

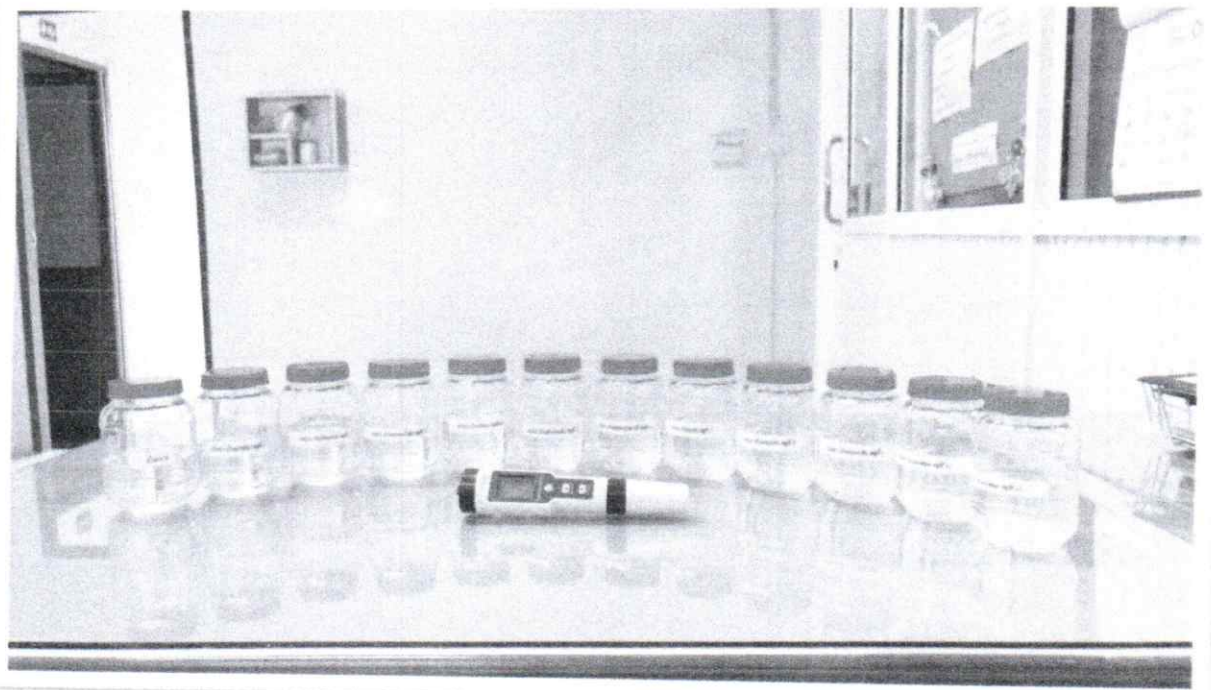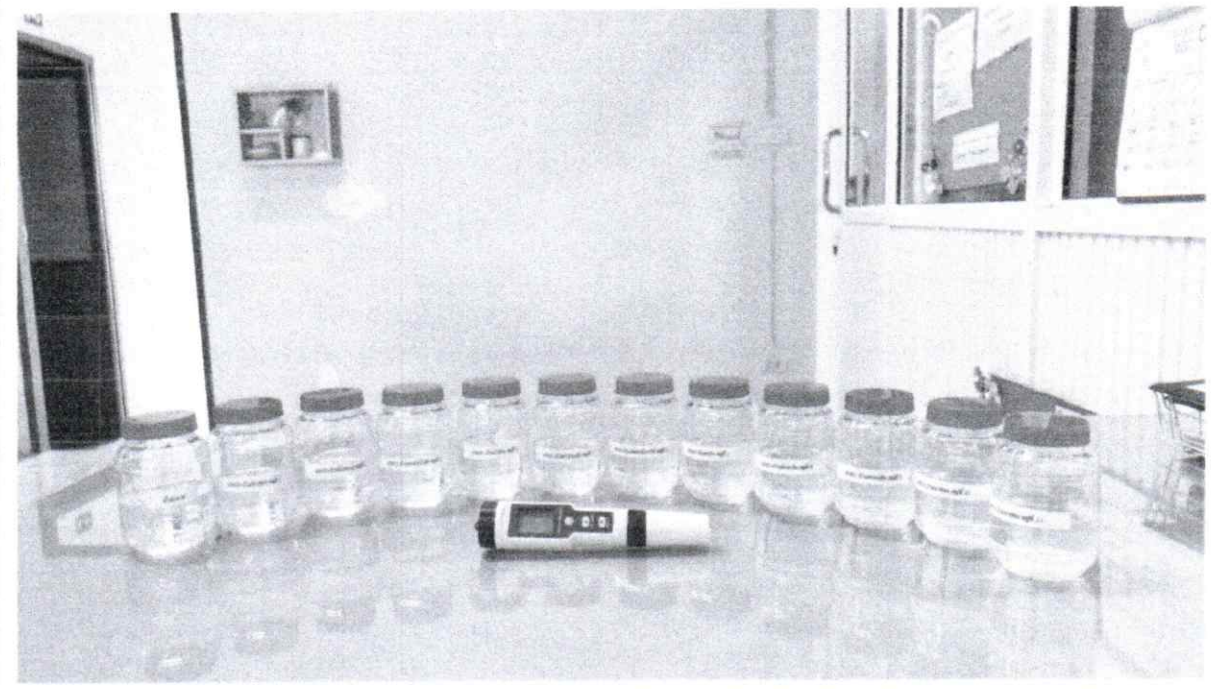

รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

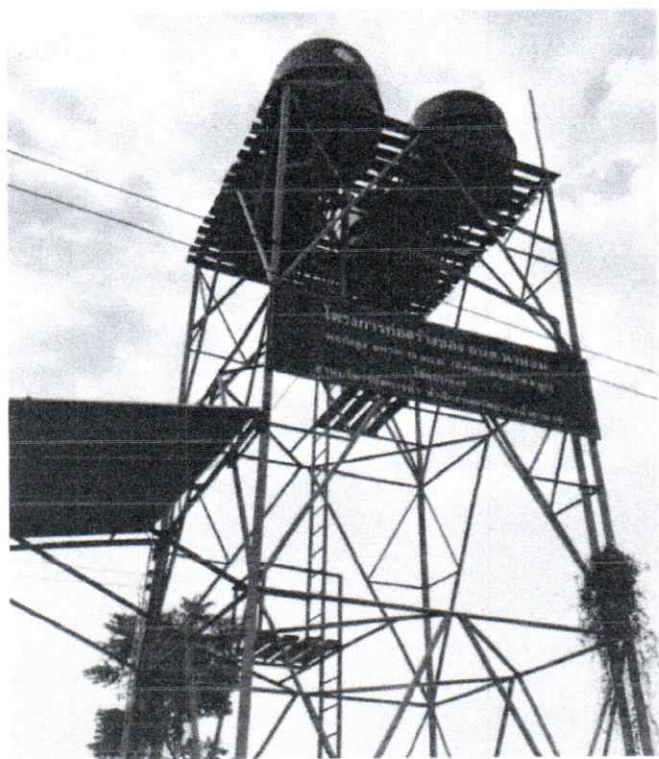

รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี




รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี






รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี





รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

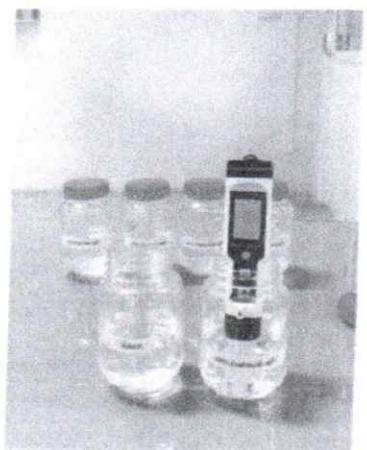





รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

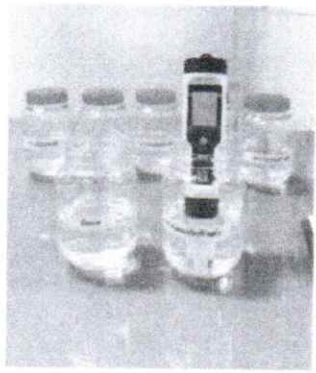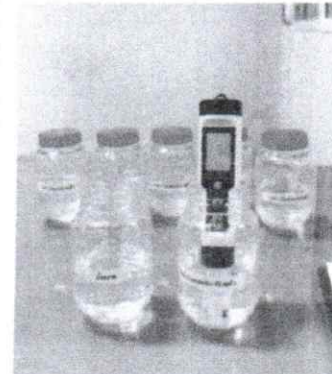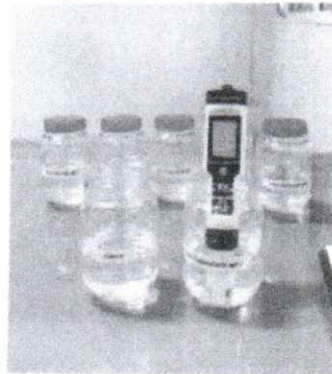





รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
บ้านตาโท หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

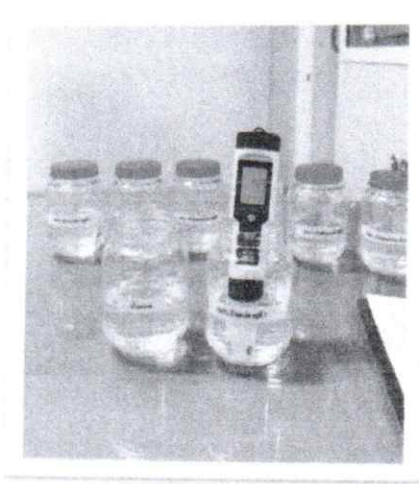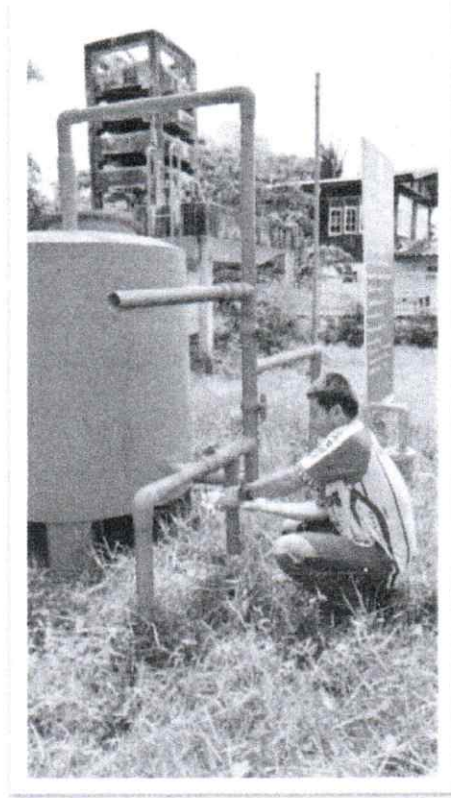



รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

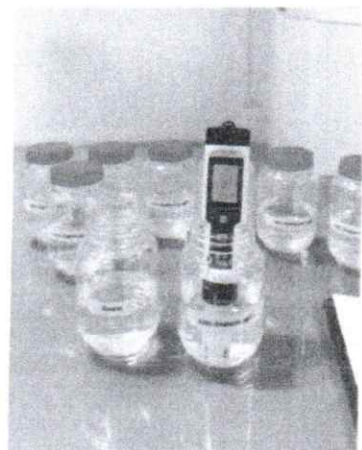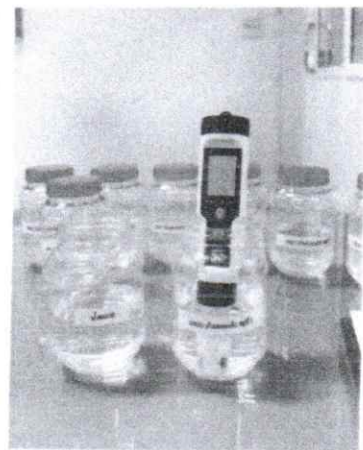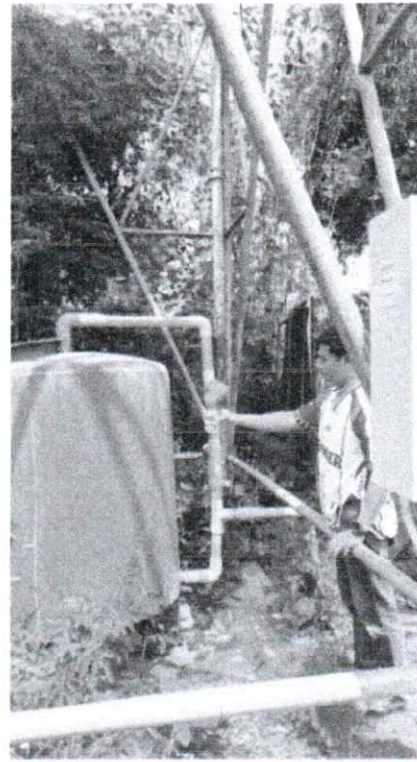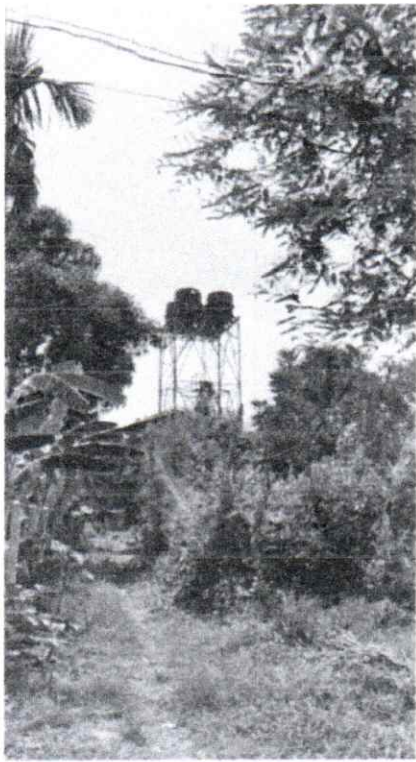

รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

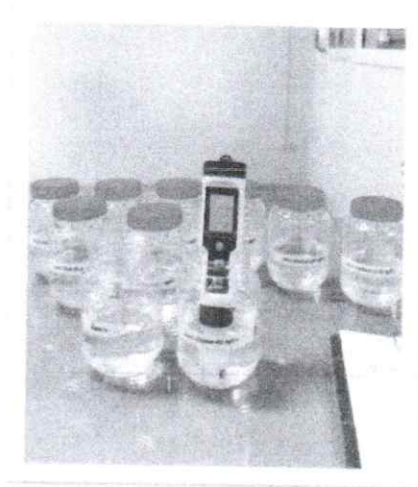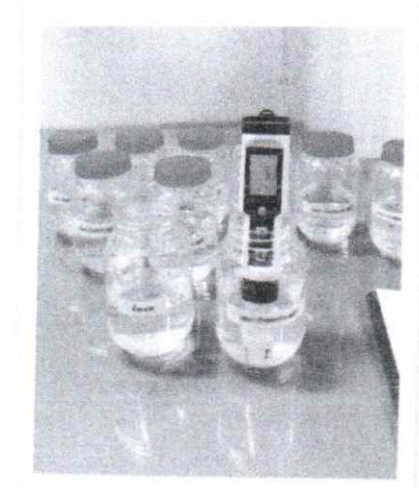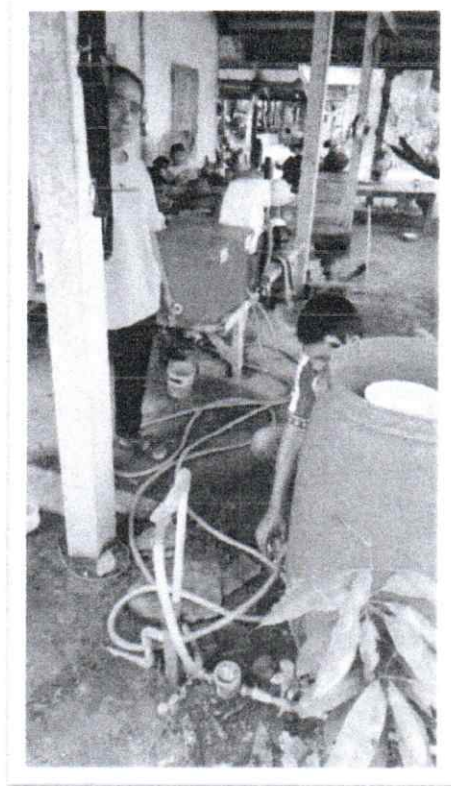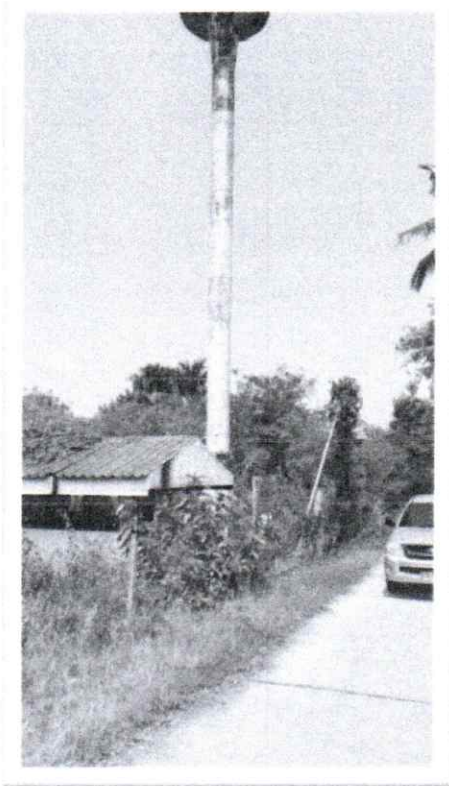

รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

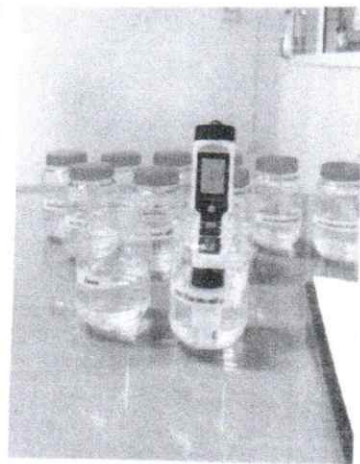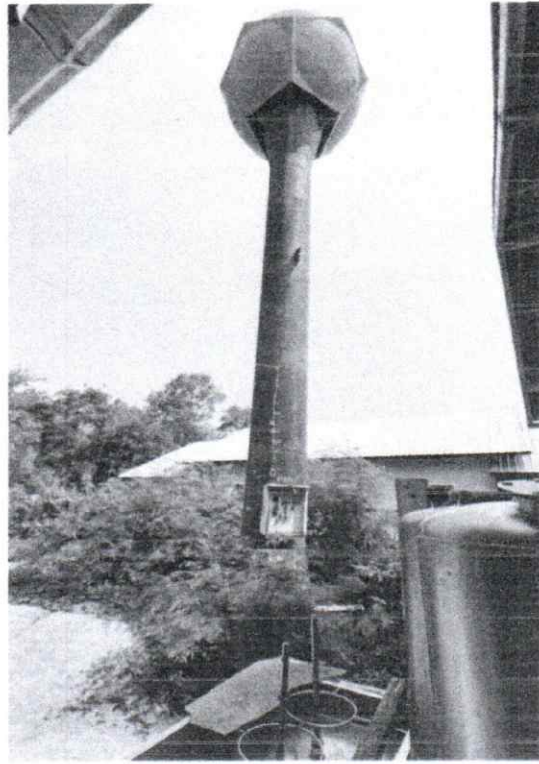

รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

